

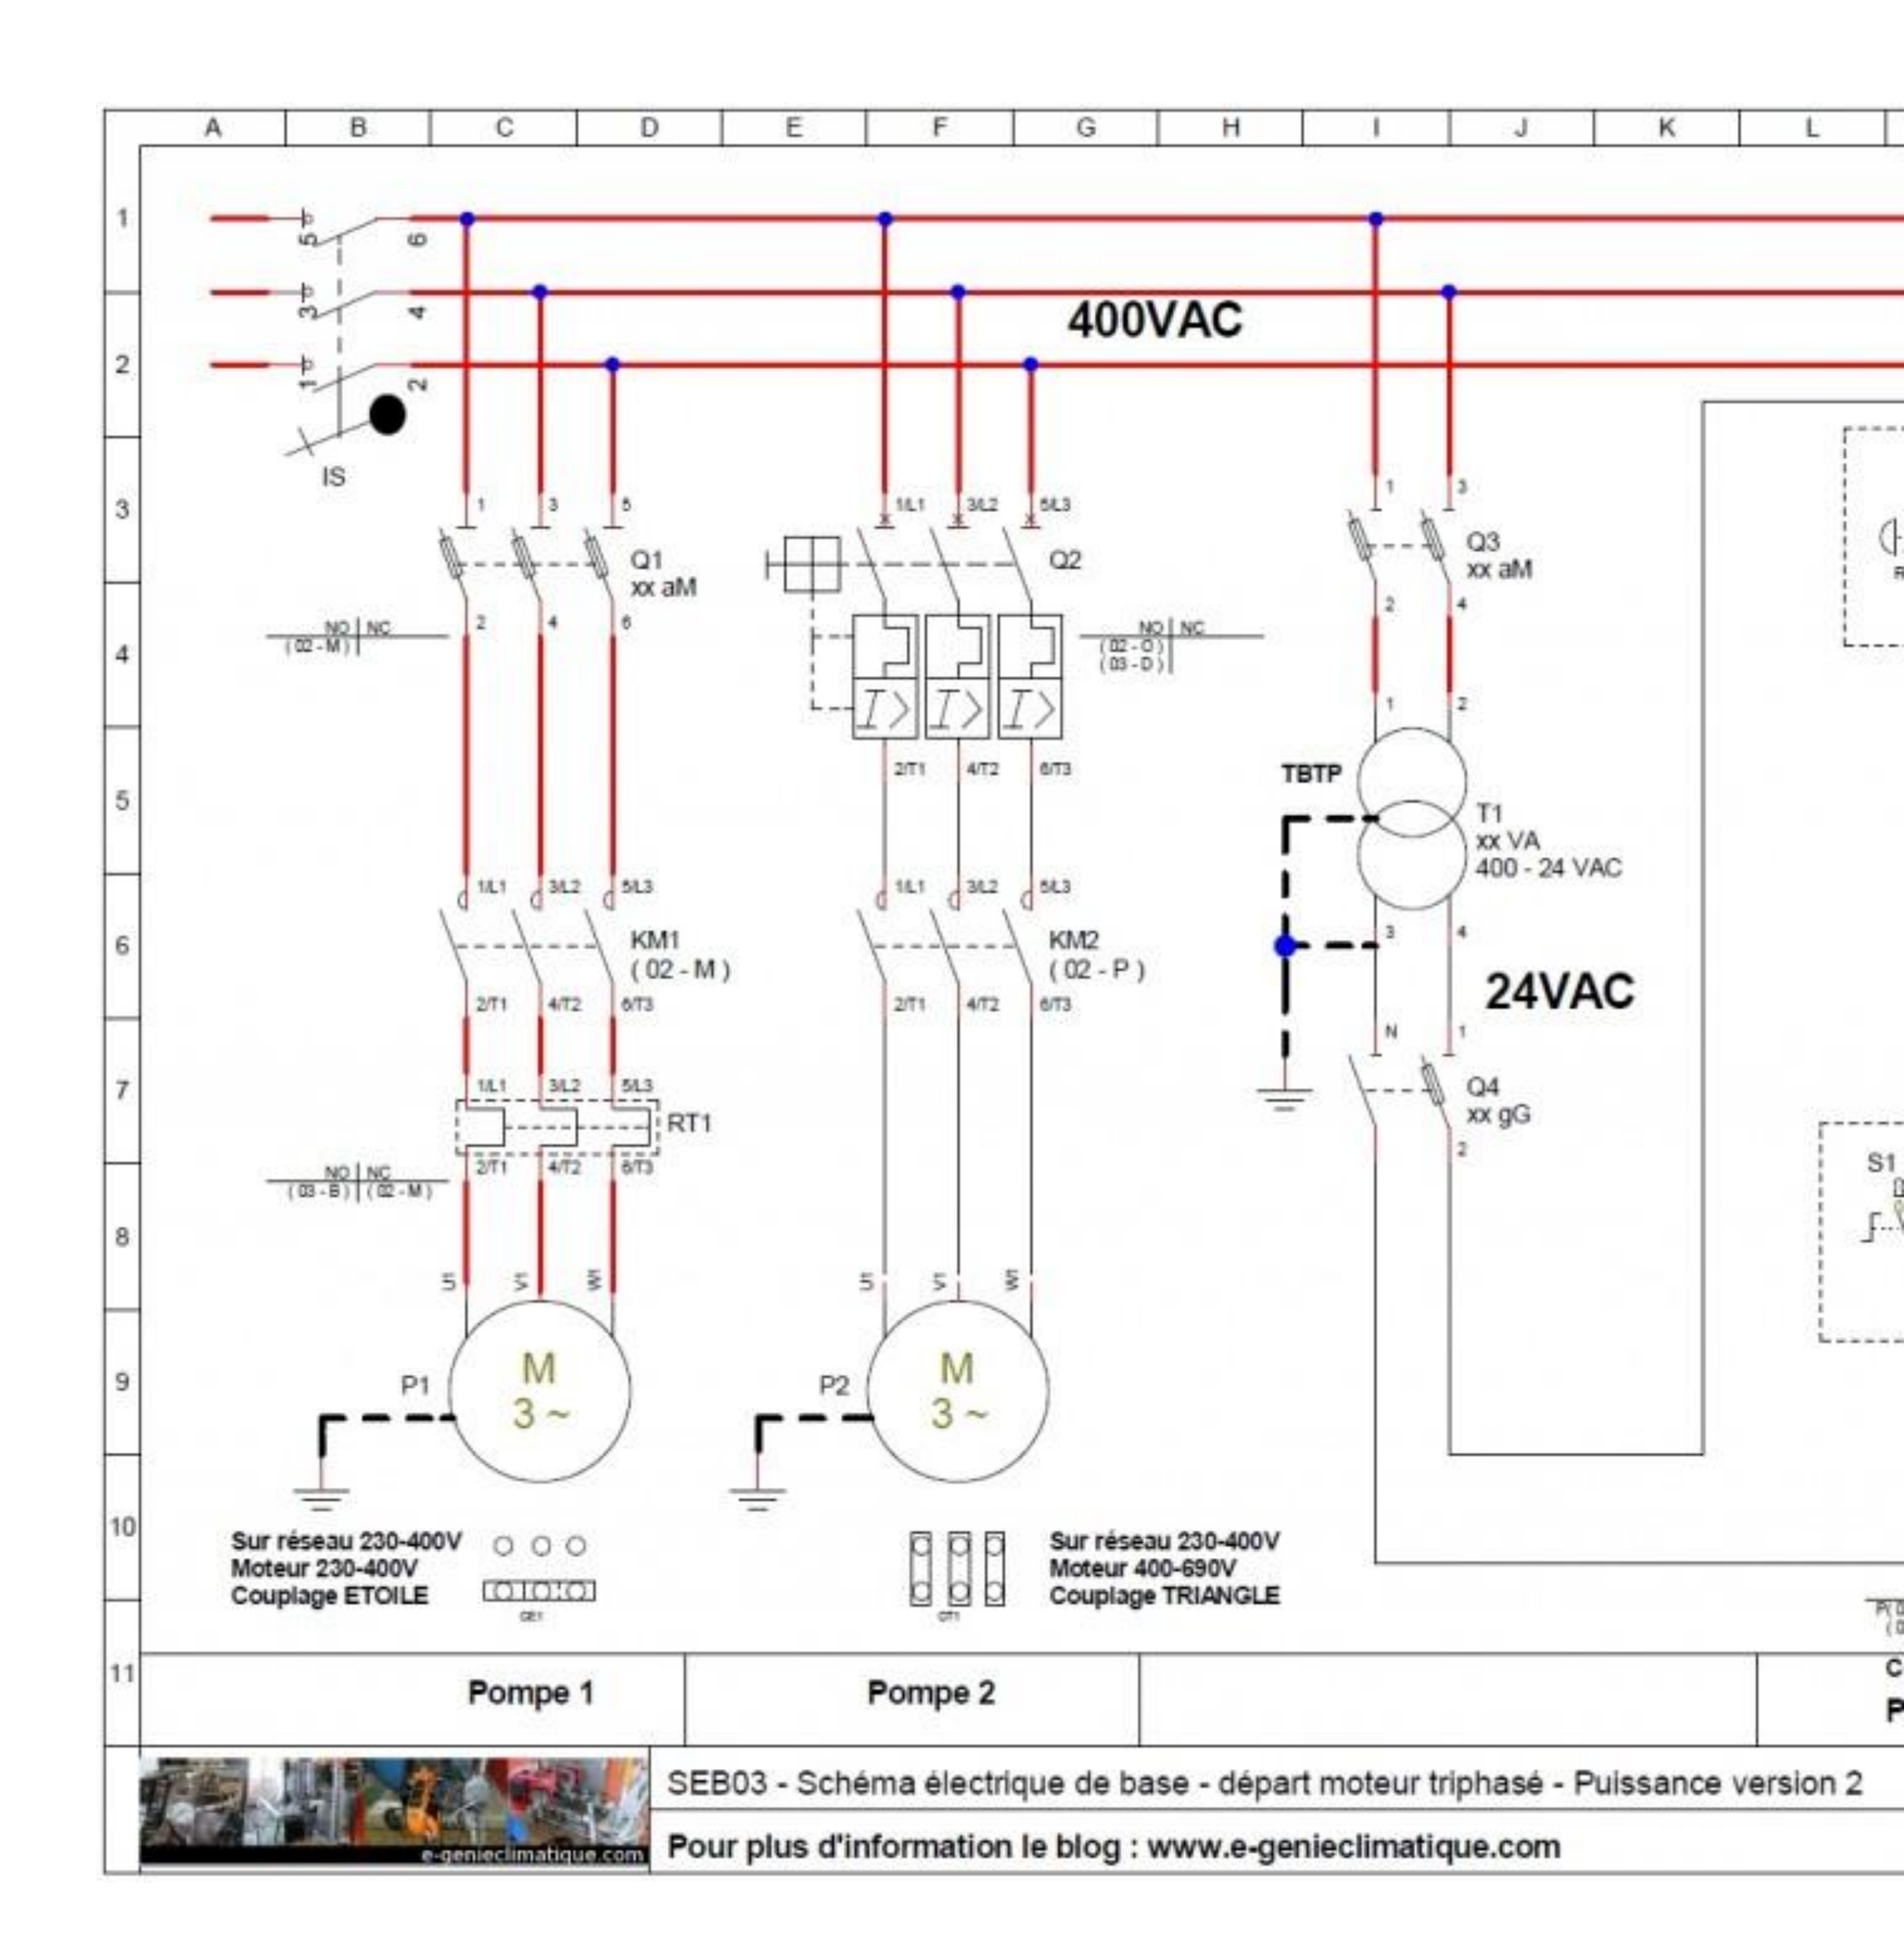



400VAC
24VAC
IS
Q1
xx aM
Q2
Q3
xx aM
TBTP
T1
xx VA
400 - 24 VAC
KM1
(02 - M)
KM2
(02 - P)
RT1
Q4
xx gG
S1
P1
P2
M
3 ~
Sur réseau 230-400V
Moteur 230-400V
Couplage ETOILE
Sur réseau 230-400V
Moteur 400-690V
Couplage TRIANGLE
Pompe 1
Pompe 2
SEB03 - Schéma électrique de base - départ moteur triphasé - Puissance version 2
Pour plus d'information le blog : www.e-genieclimatique.com
e-genieclimatique.com

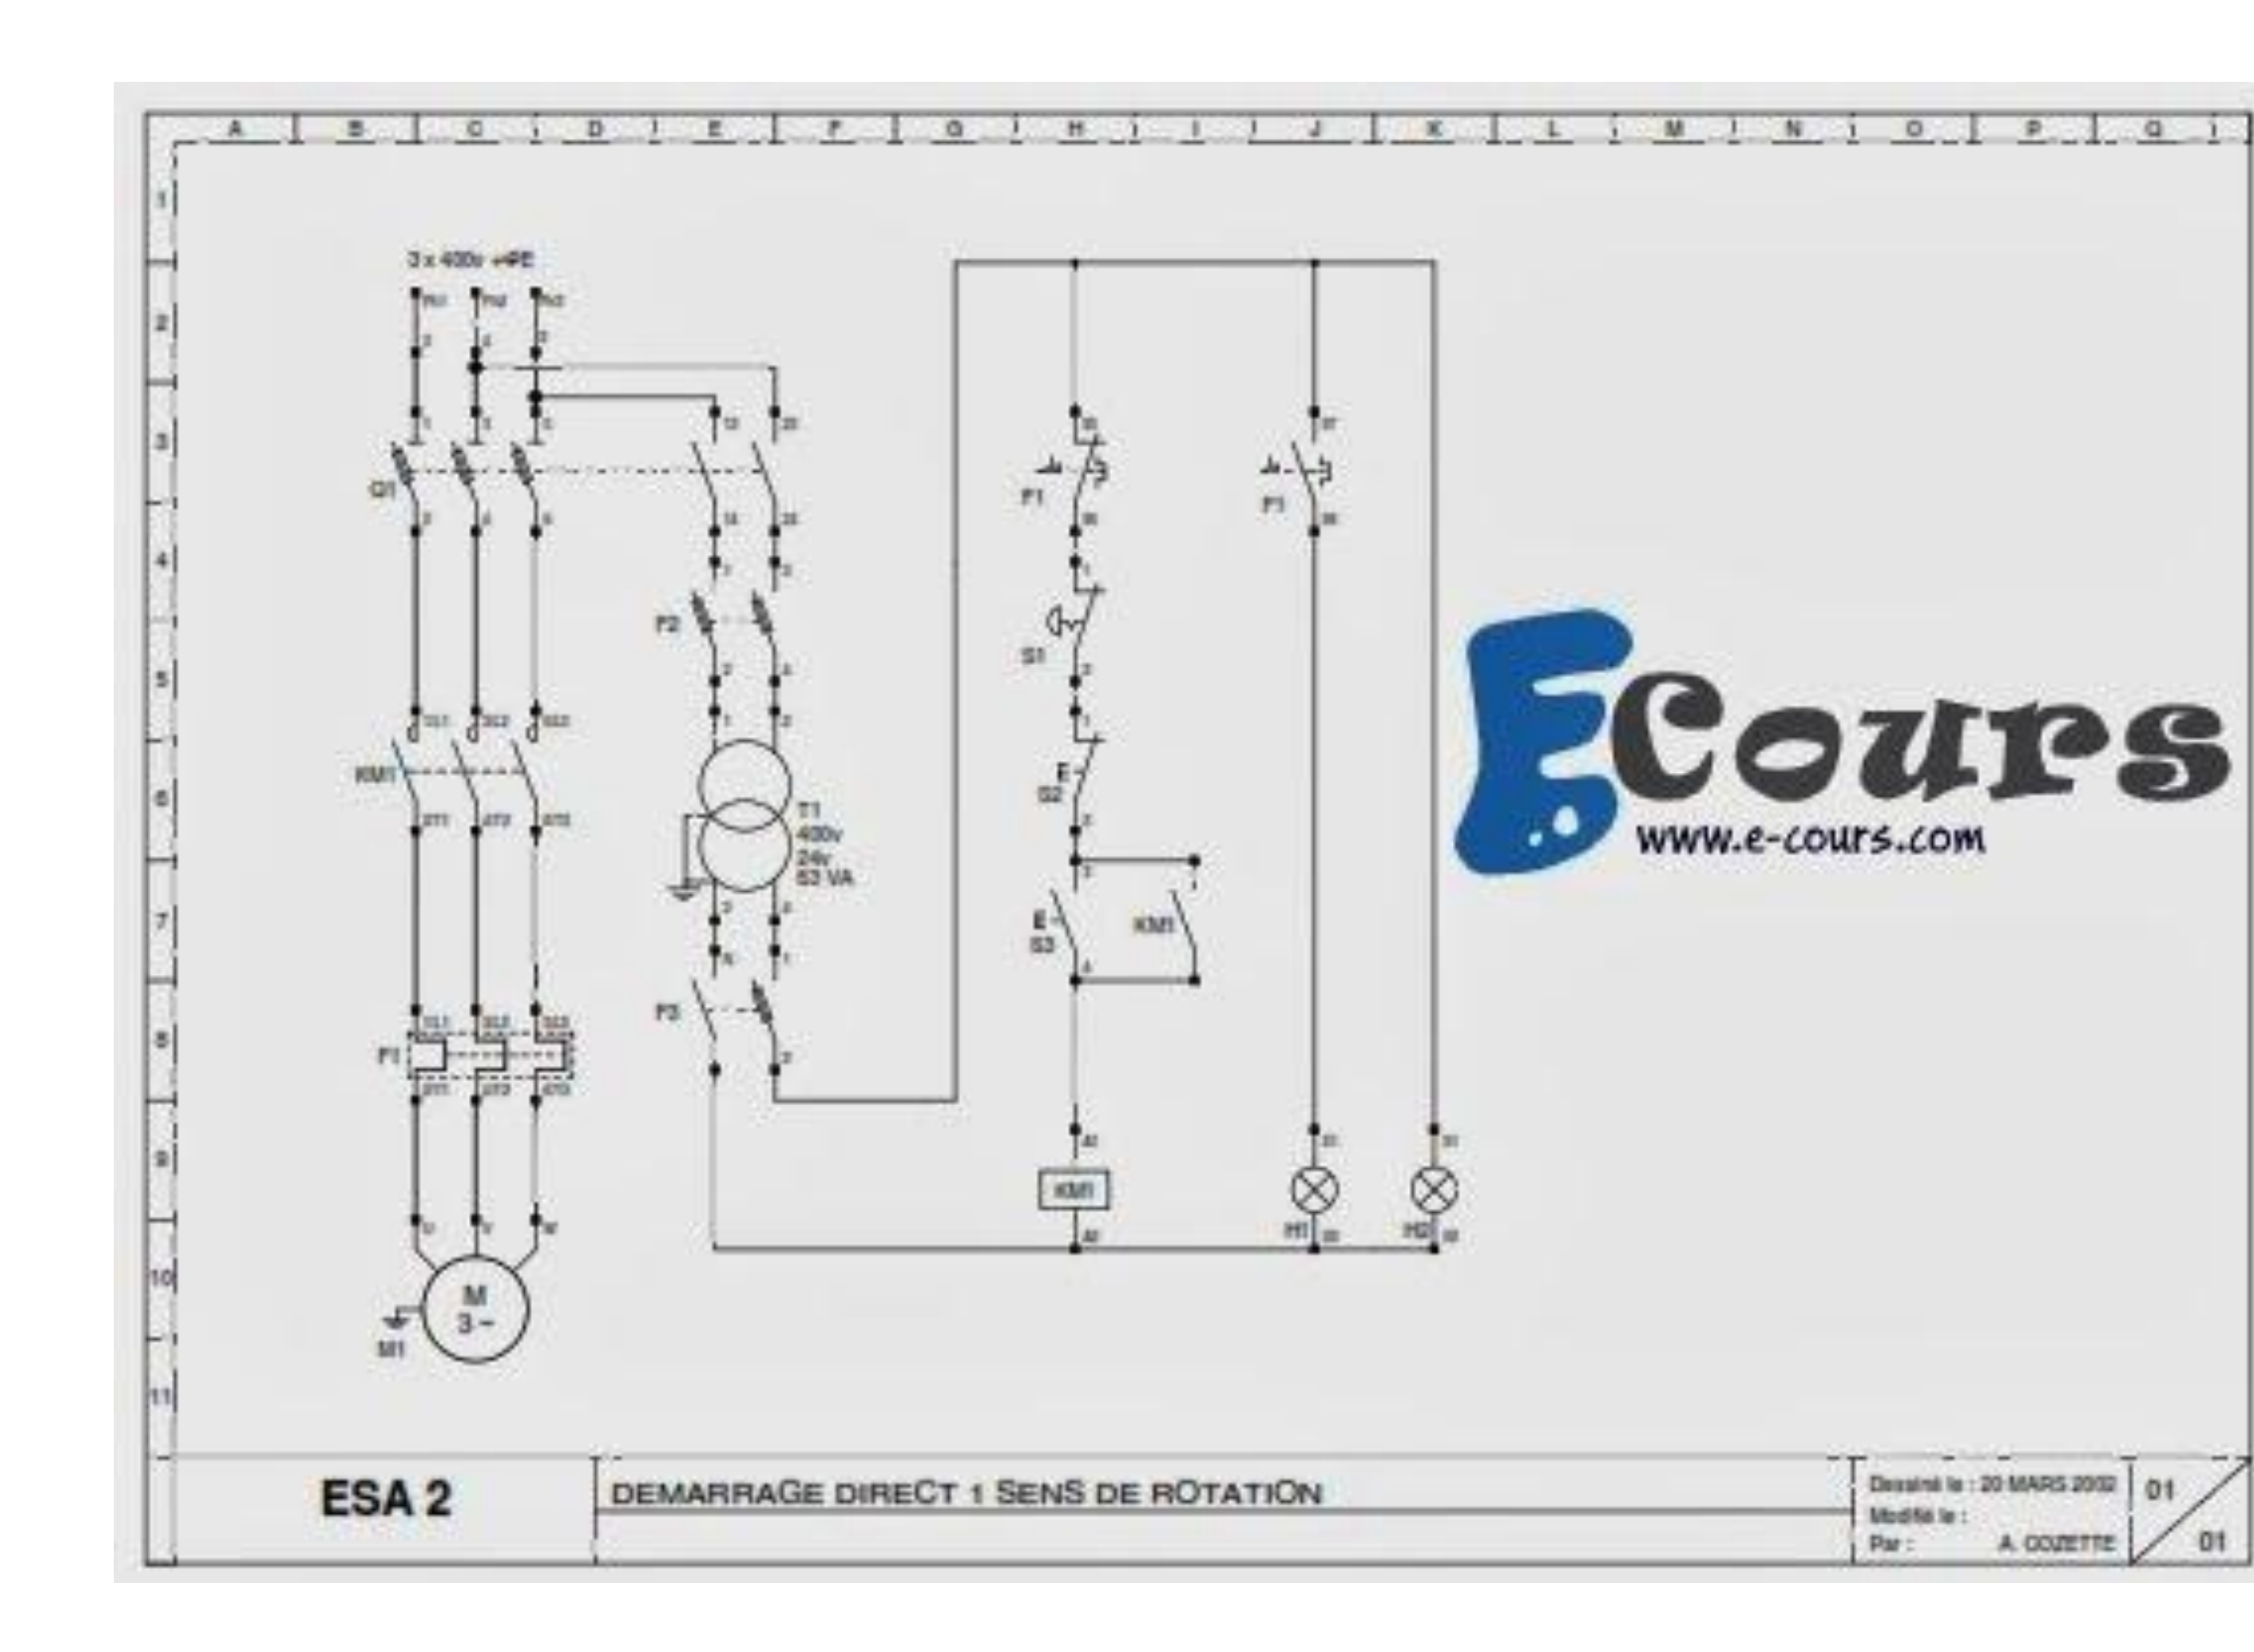


3 x 400v +PE
Q1
F2
T1
400v
24v
63 VA
KM1
F3
F1
M
3 ~
M1
F1
S1
S2
S3
KM1
H1
H2
Ecours
www.e-cours.com
ESA 2
DEMARRAGE DIRECT 1 SENS DE ROTATION
Dessiné le : 20 MARS 2002
Modifié le :
Par : A. COZETTE
01
01

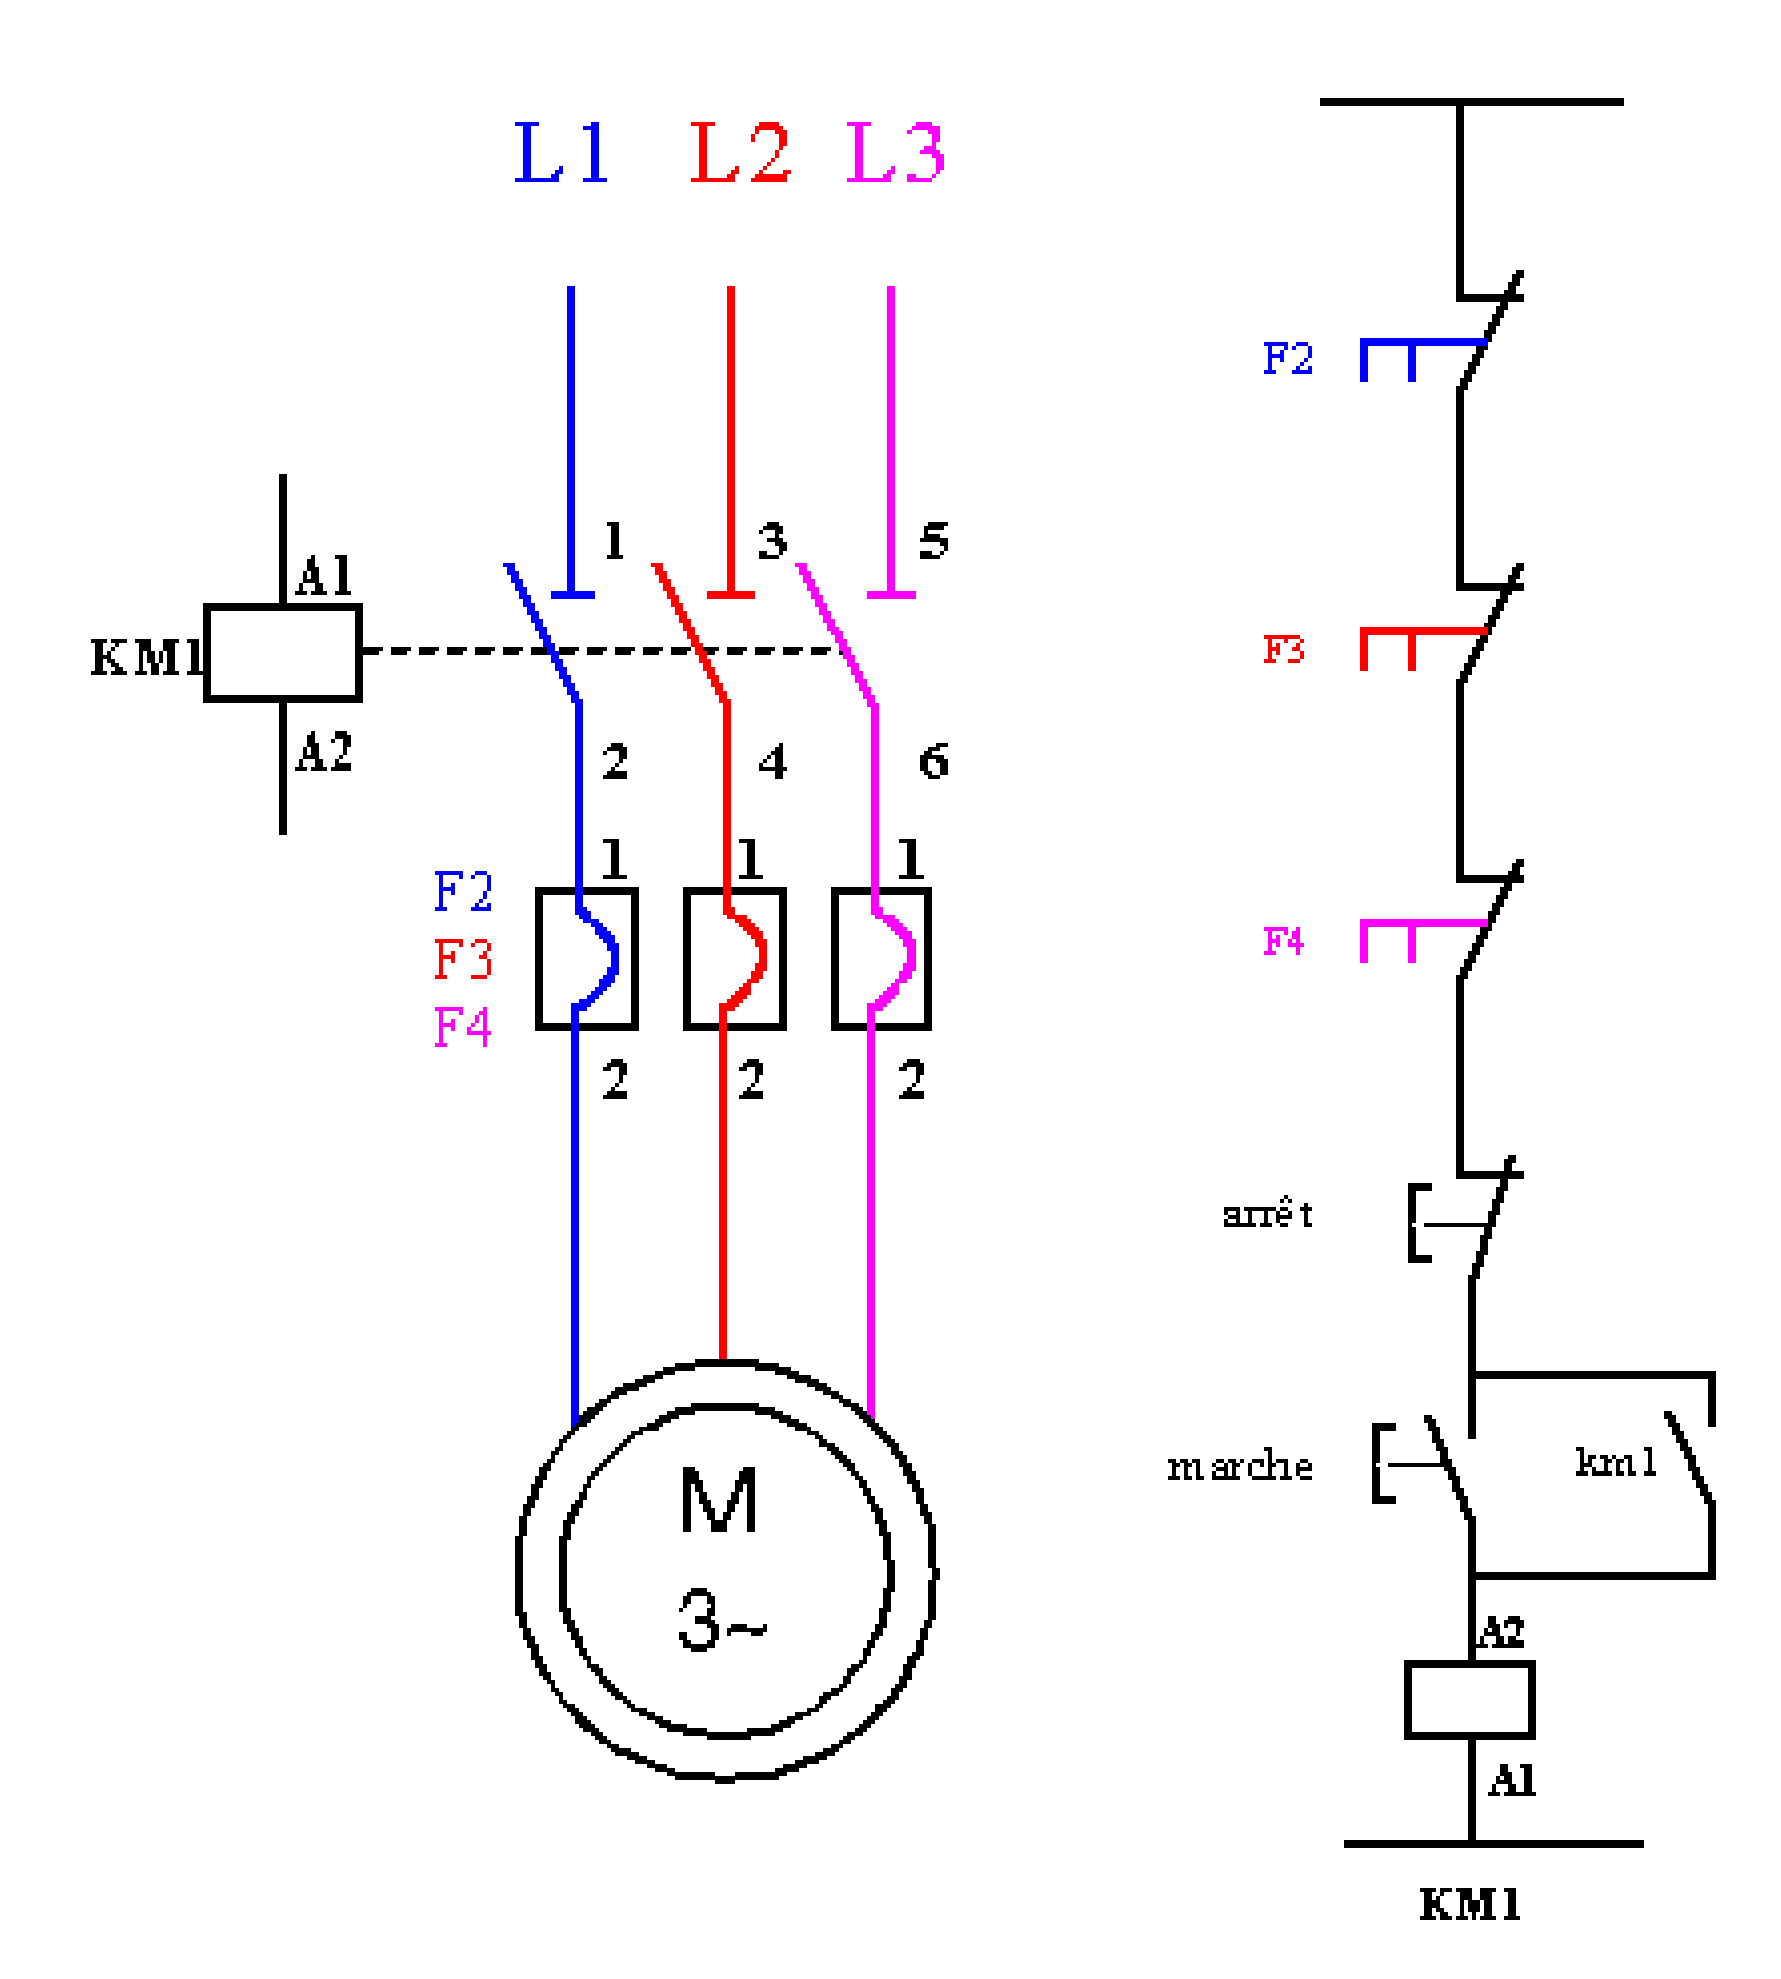



L1
L2
L3
KM1
A1
A2
1
3
5
2
4
6
F2
F3
F4
1
1
1
2
2
2
M
3~
F2
F3
F4
arrêt
marche
km1
A2
A1
KM1

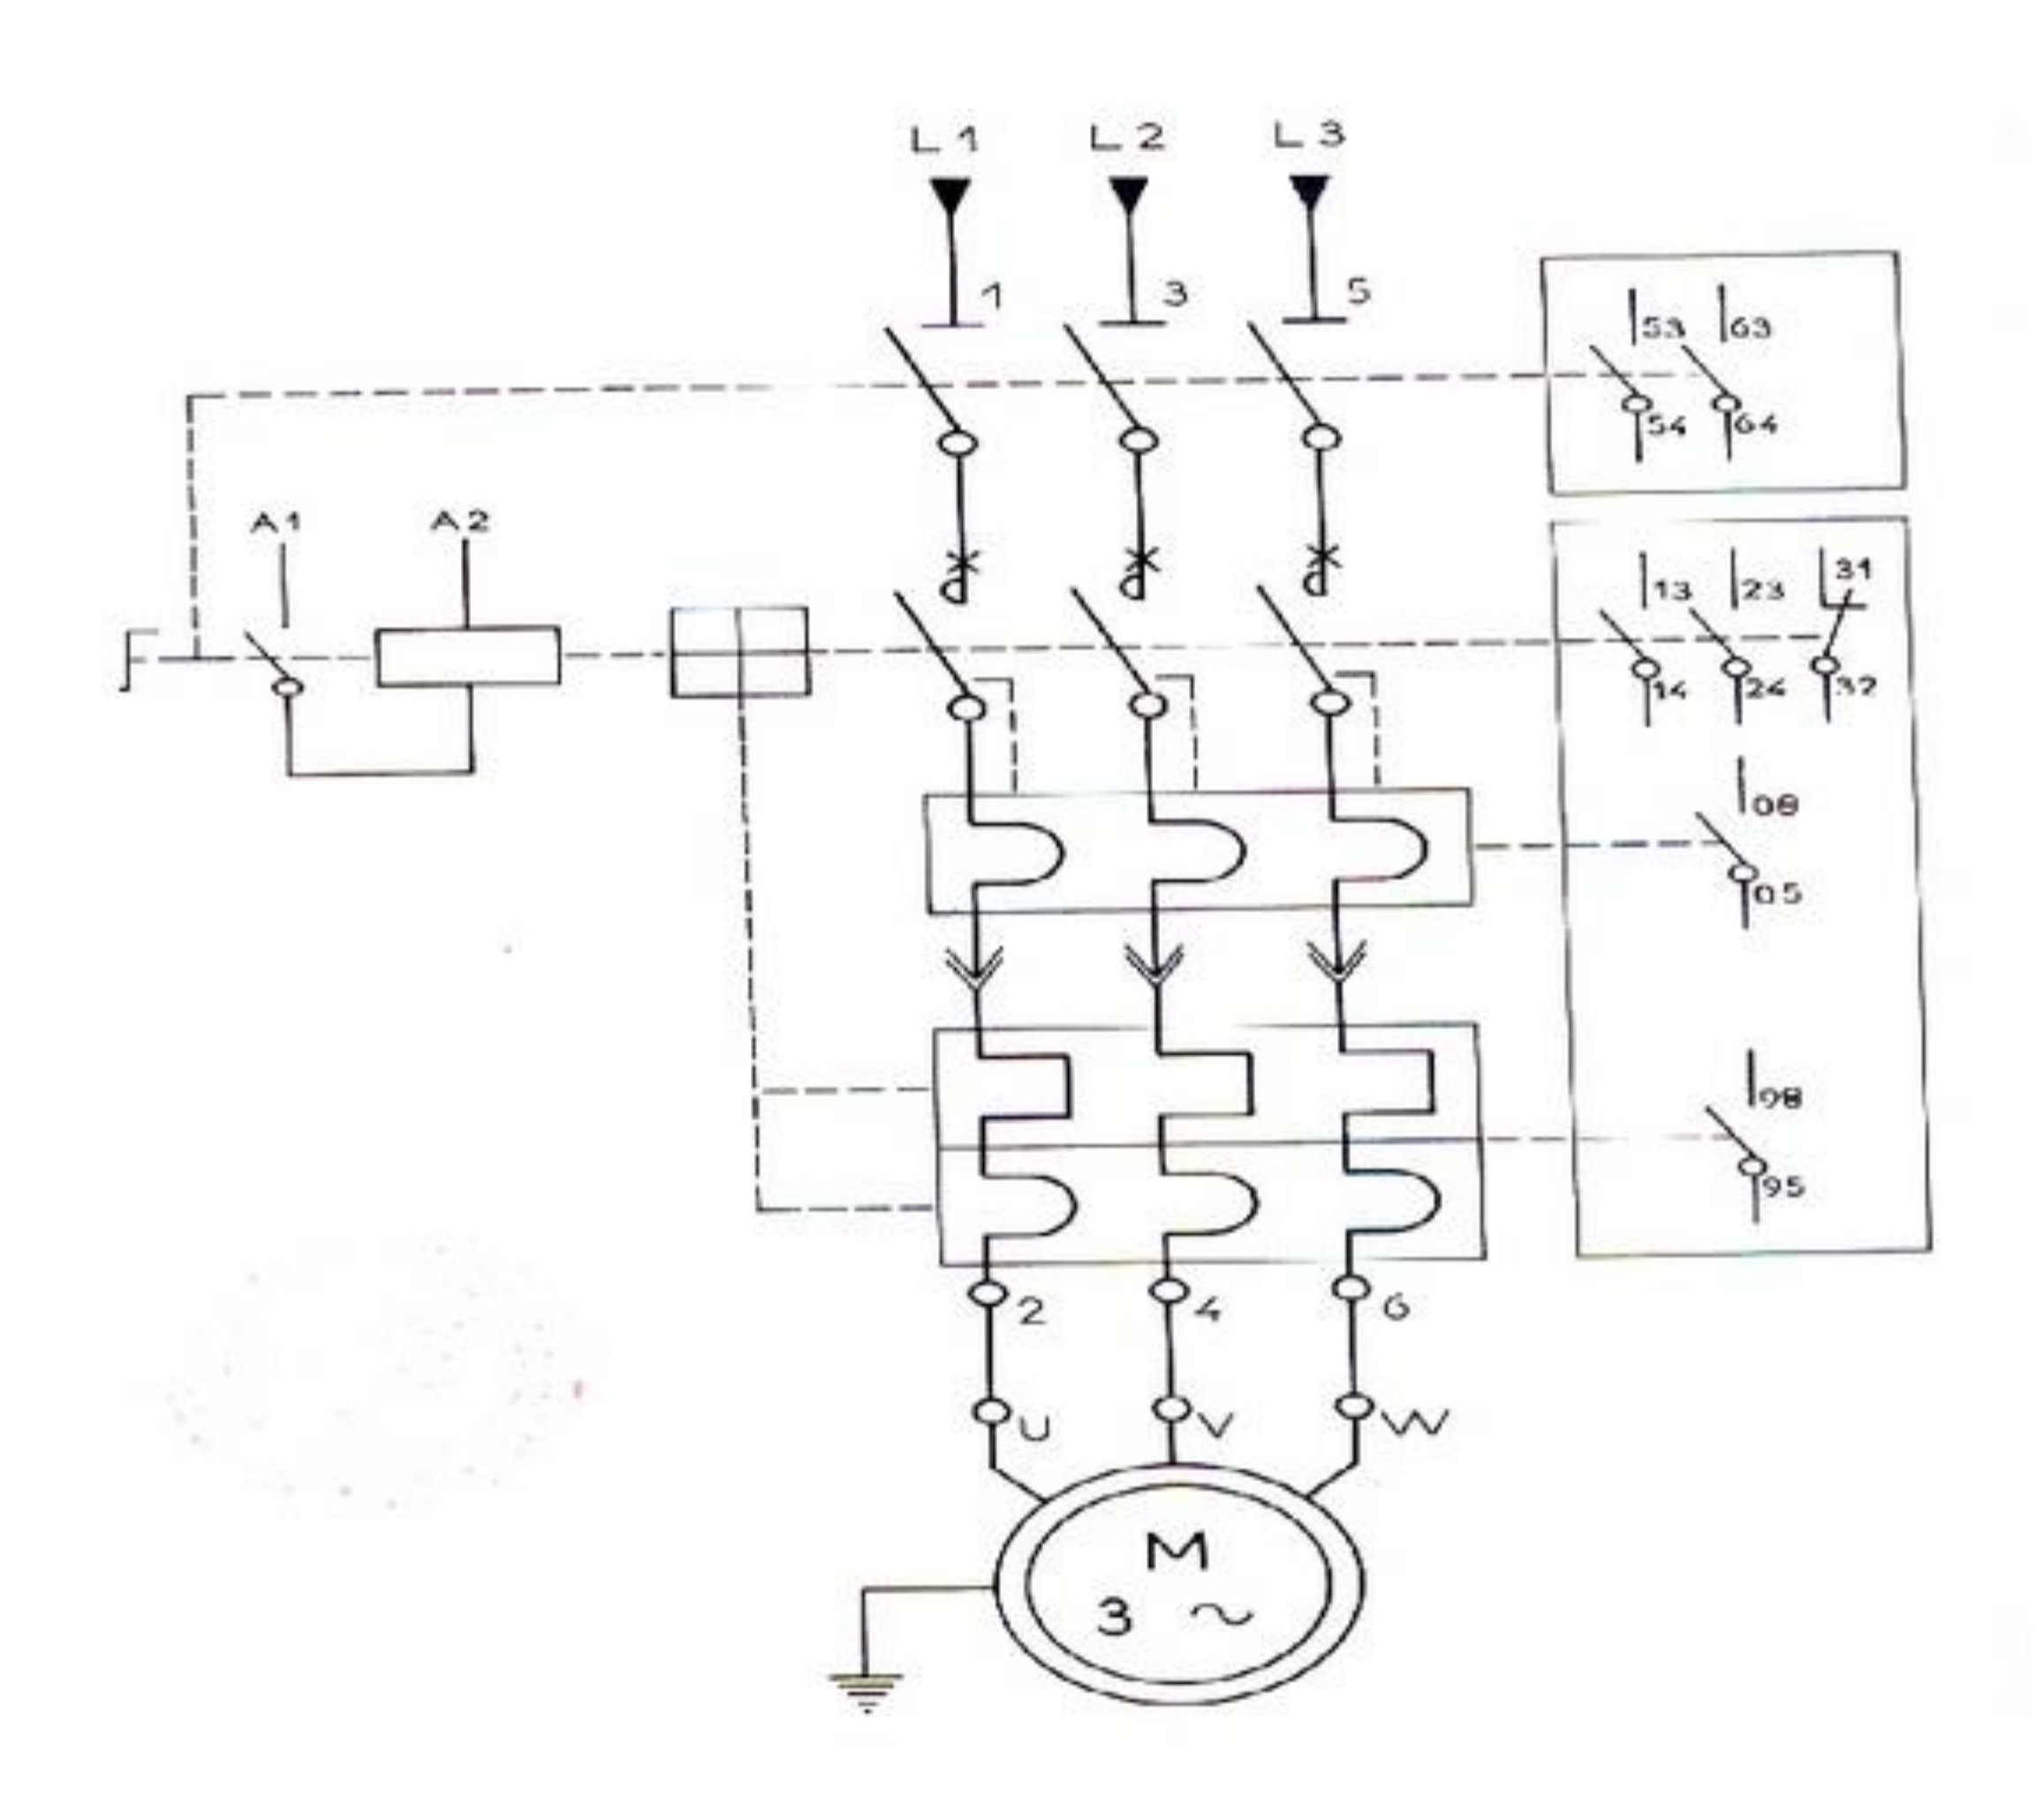

L1
L2
L3
1
3
5
53
63
54
64
A1
A2
13
23
31
14
24
32
08
05
98
95
2
4
6
U
V
W
M
3 ~

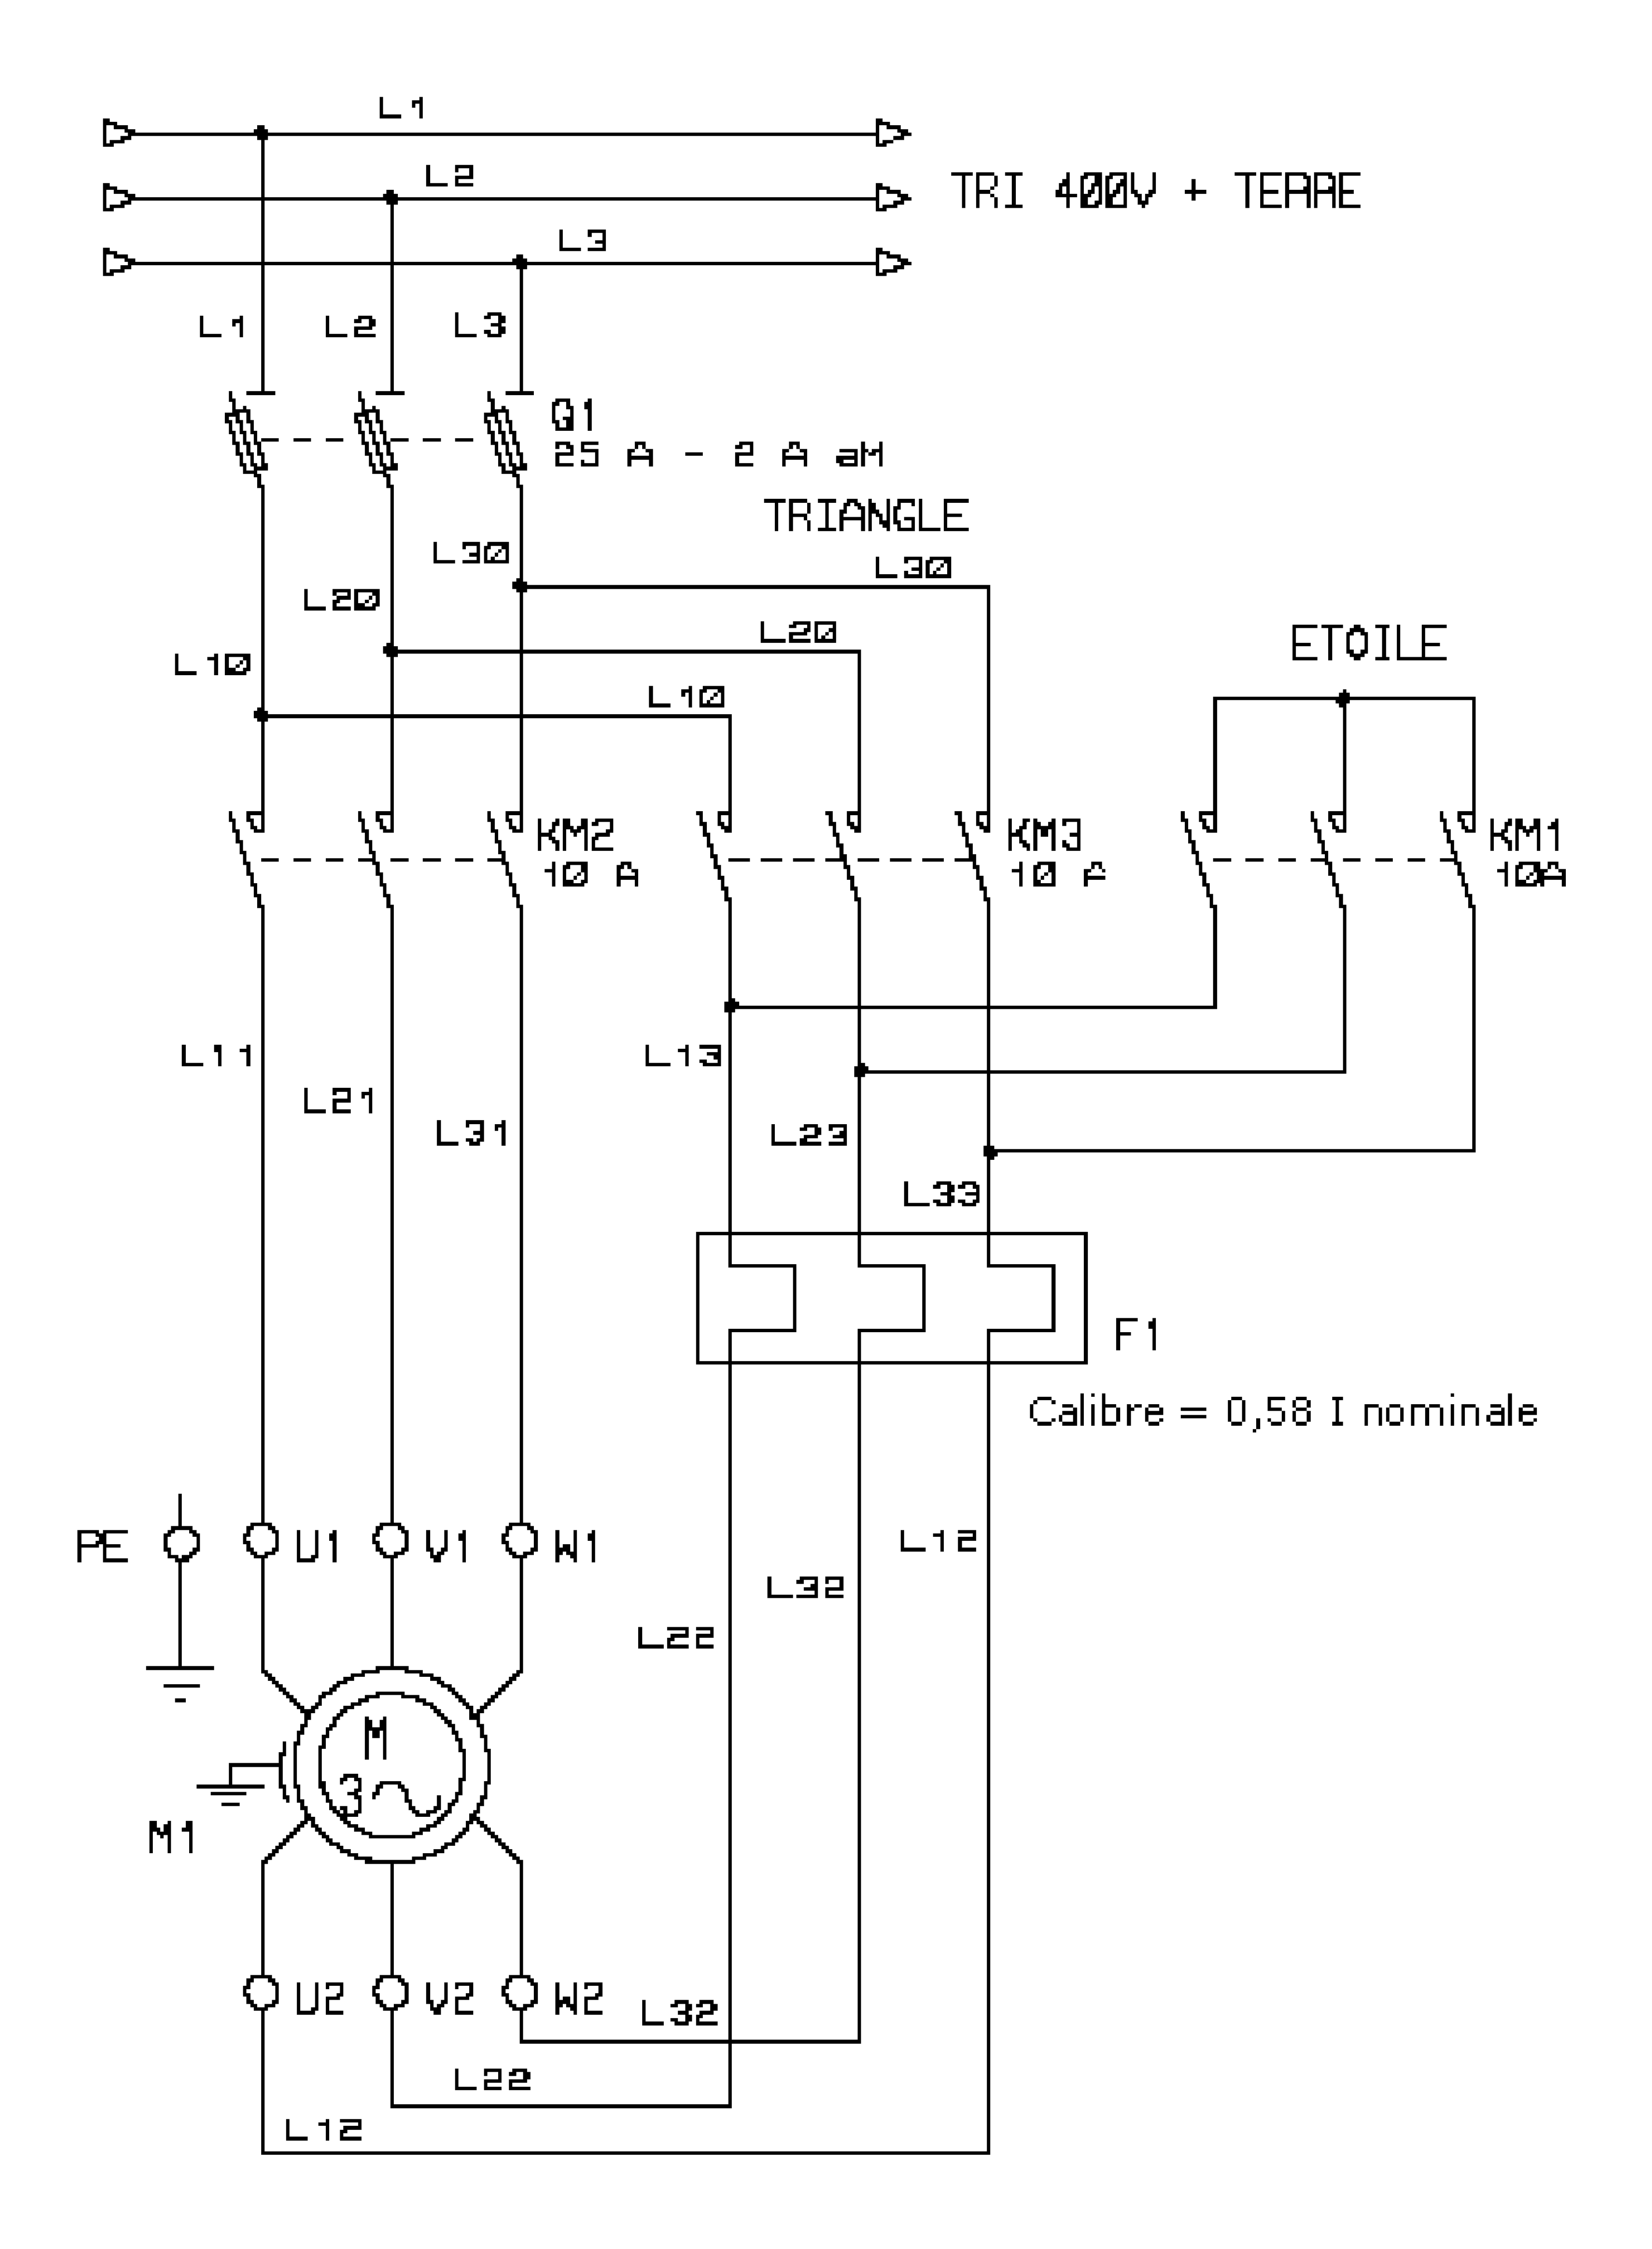
L1
L2
L3
TRI 400V + TERRE
L1
L2
L3
Q1
25 A - 2 A aM
TRIANGLE
L30
L30
L20
L20
L10
L10
ETOILE
KM2
10 A
KM3
10 A
KM1
10A
L11
L21
L31
L13
L23
L33
F1
Calibre = 0,58 I nominale
PE
U1
V1
W1
L12
L32
L22
M
3
M1
U2
V2
W2
L32
L22
L12

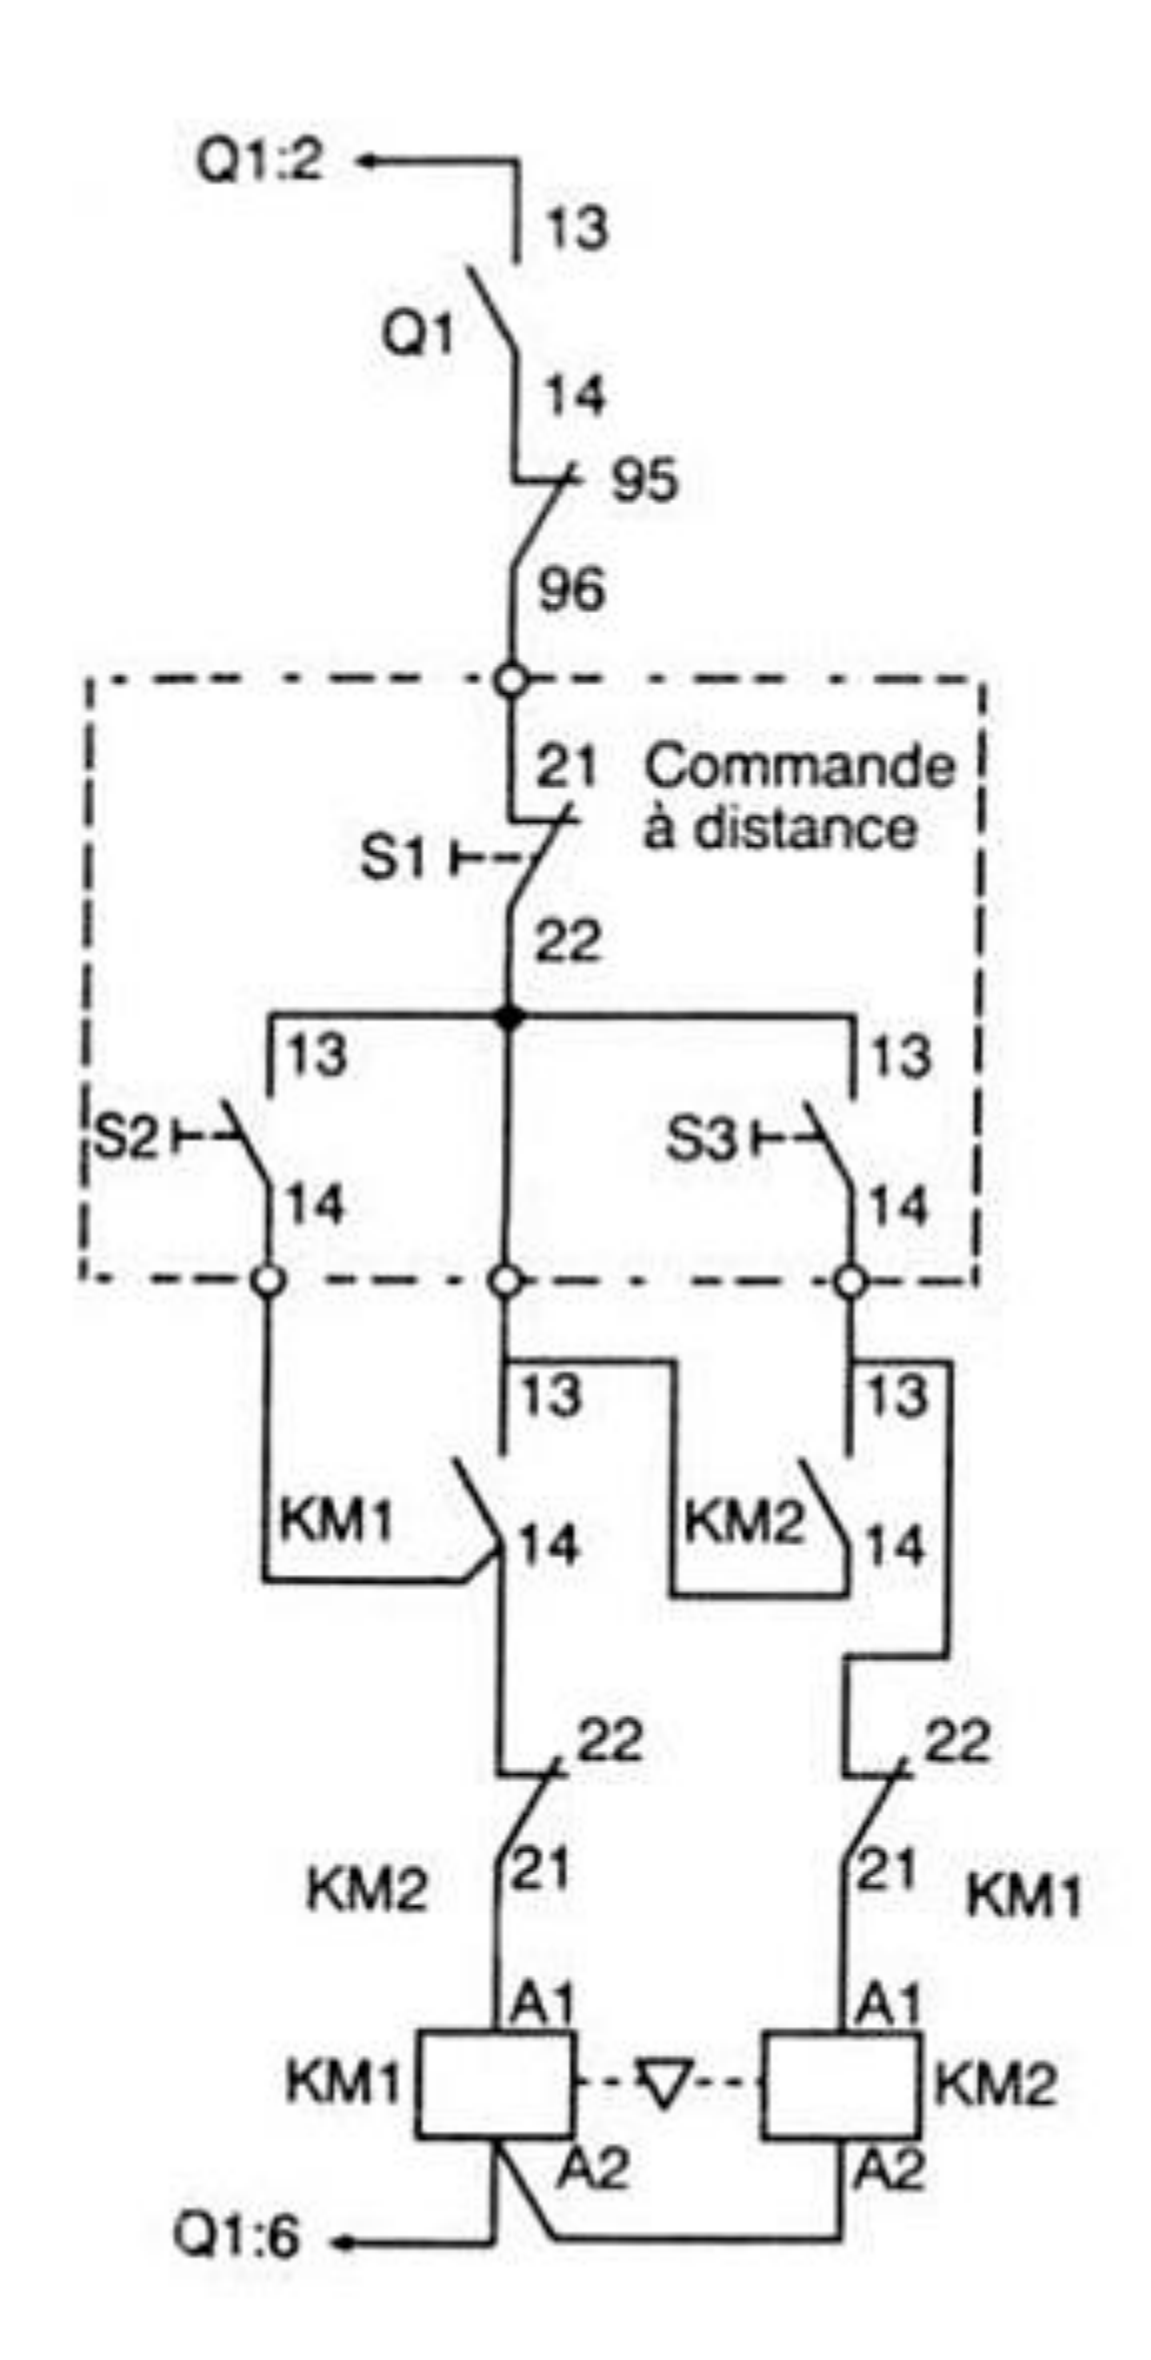
Q1:2
13
Q1
14
95
96
21
Commande
à distance
S1
22
13
13
S2
S3
14
14
13
13
KM1
14
KM2
14
22
22
KM2
21
21
KM1
A1
A1
KM1
KM2
A2
A2
Q1:6

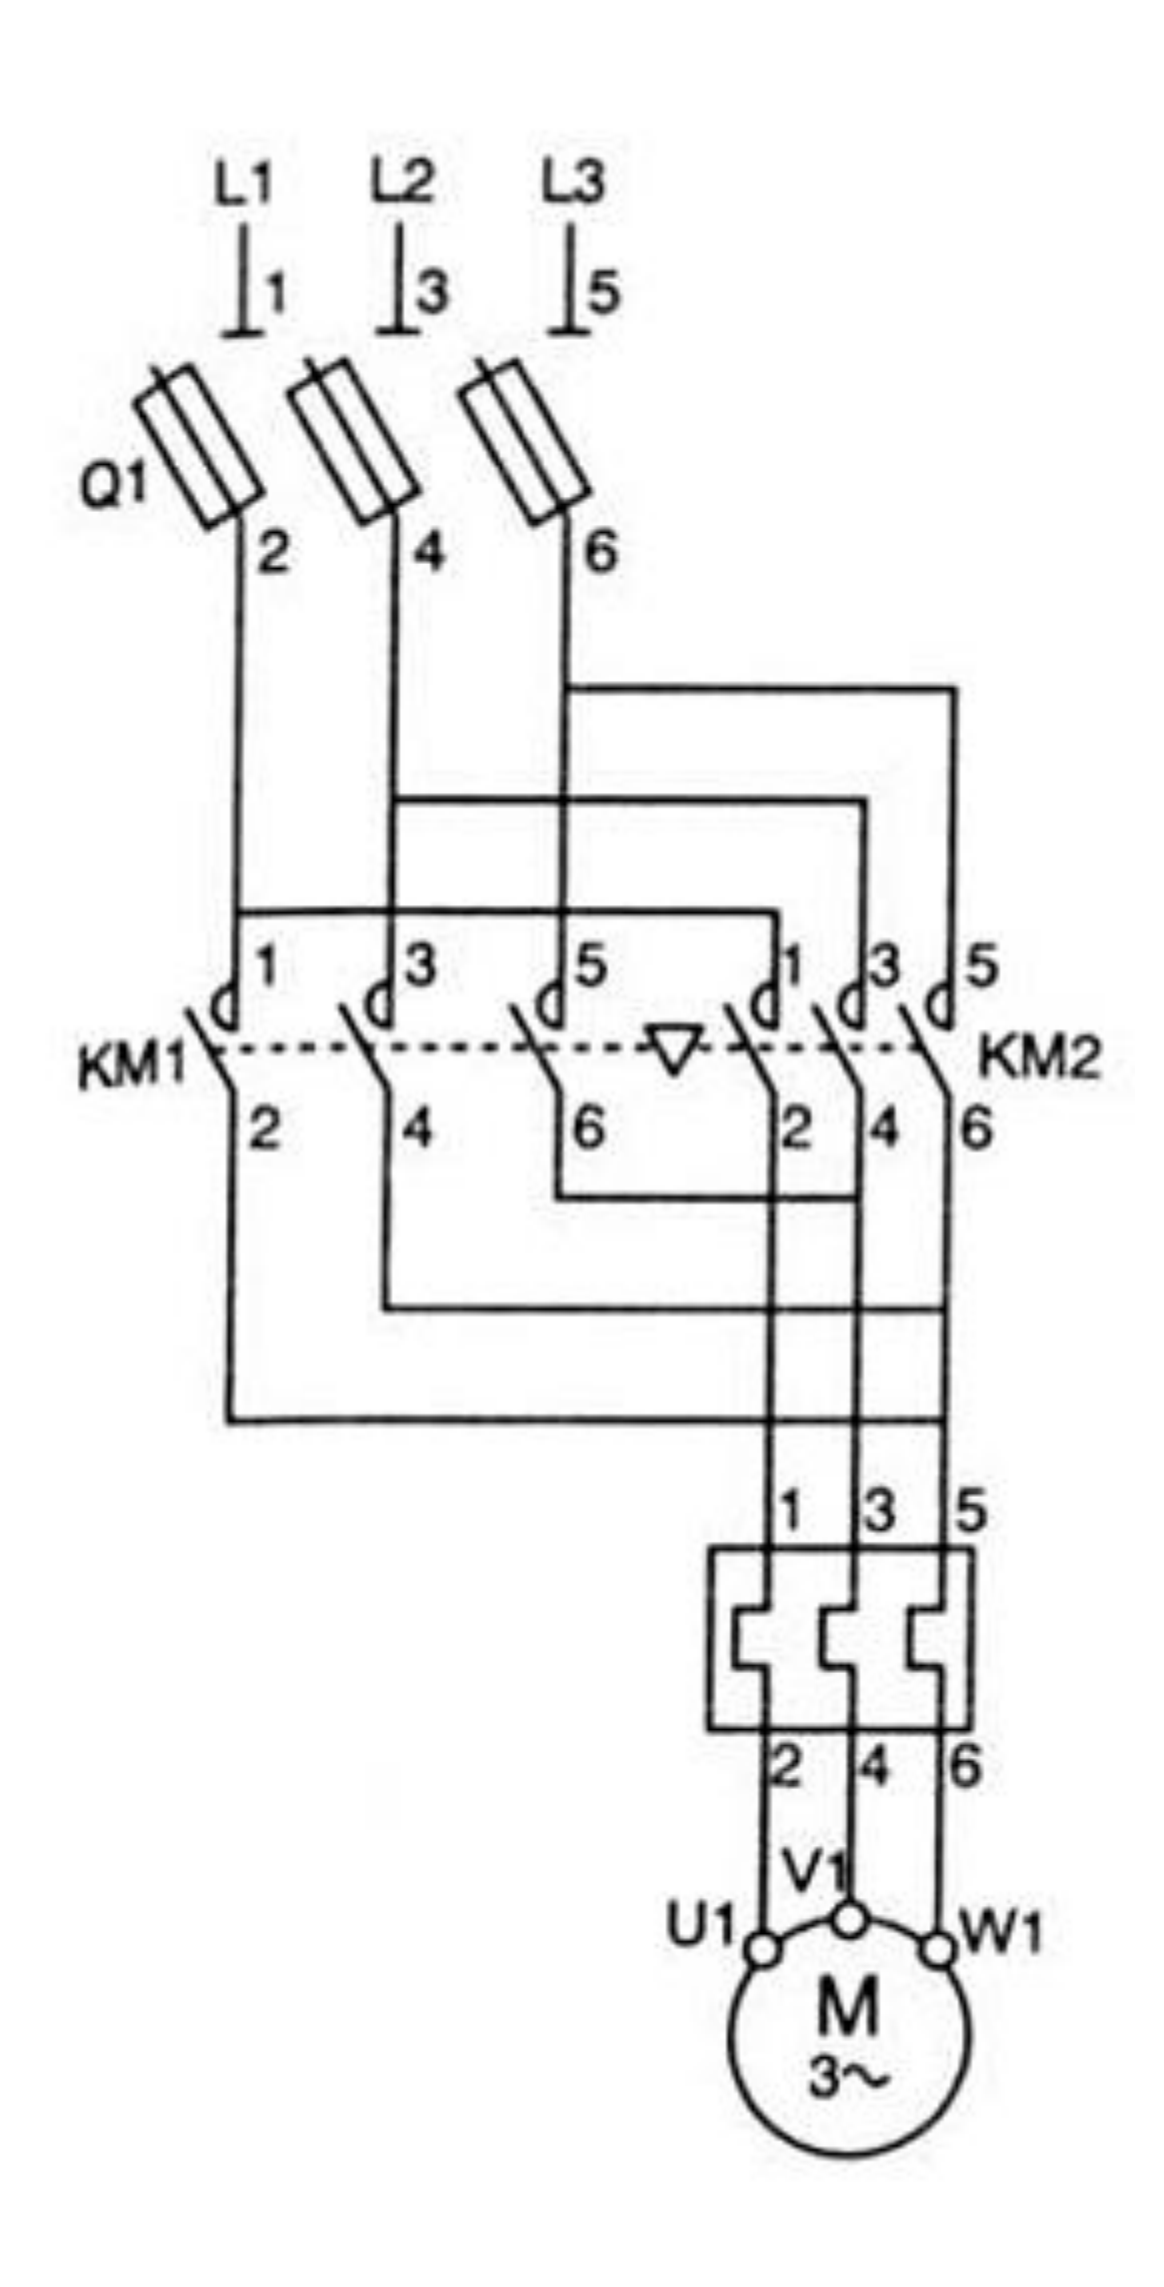
L1
L2
L3
1
3
5
Q1
2
4
6
1
3
5
1
3
5
KM1
KM2
2
4
6
2
4
6
1
3
5
2
4
6
V1
U1
W1
M
3~